


«КОП» - Комплект обвязки паровой
к бланк-заказу № 2010247946-ВЛГ от 20.01.2021 года

Заказчик	Омсктехуглерод ООО	Исполнитель	Прыганова Е.И.
Расположение		Типоразмер	ВЕРОСА-500-407 (П1)
Телефон/Факс		Расход воздуха, [м3/ч]	40000

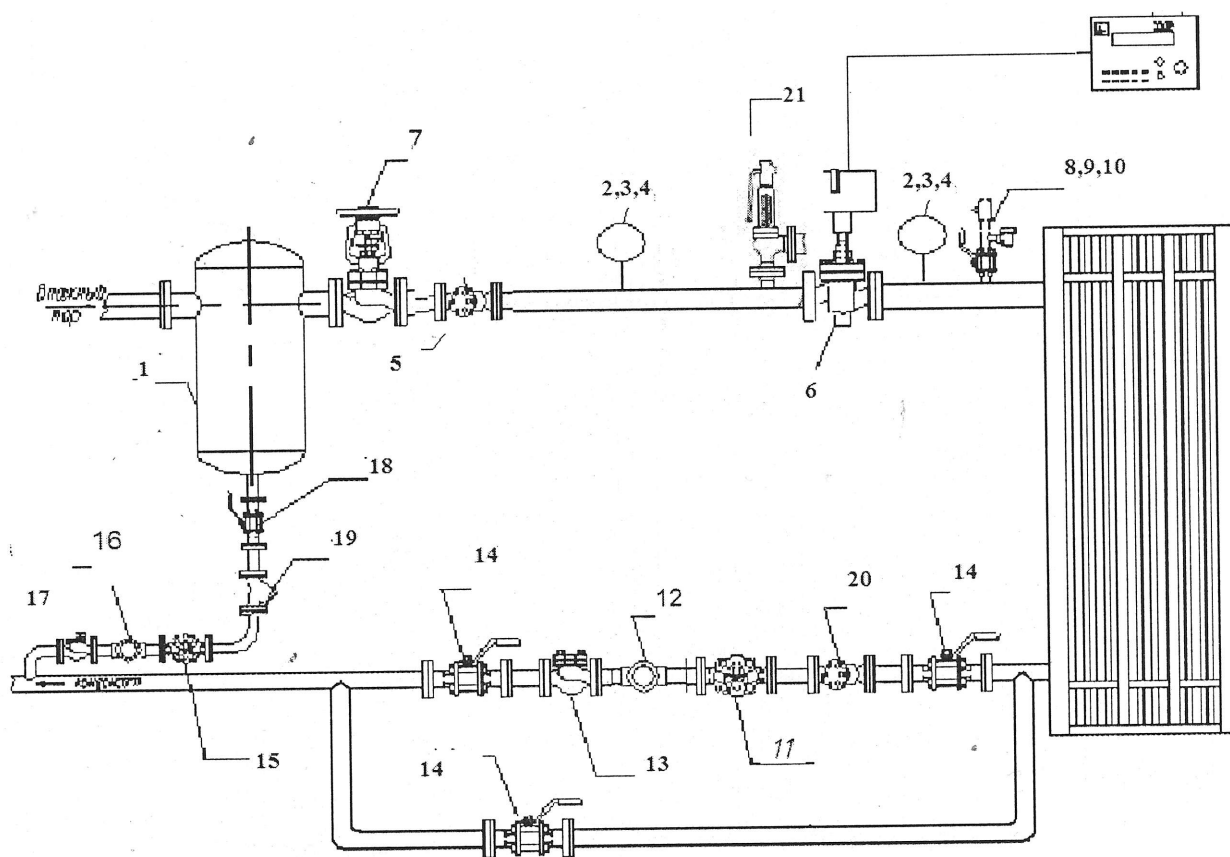

Примечание: Размещение обвязки в помещении.


№	Товар	Кол-во	Ед.
1	Сепаратор ф/ф Ду65 Тмакс=300оС	1	штука
2	Кран пробковый под манометр 1/2" Ру16 Тмах=200оС	2	штука
3	Трубка под манометр стальная	2	штука
4	Манометр, шкала 0... бар	2	штука
5	Фильтр сетчатый Ф/Ф, Тмакс=300оС с магнитной вставкой	1	штука
6	Клапан регулирующий , ф/ф ΔРмах=10 бар tмах = 200°С электроприводом А 24В	1	штука
7	Запорные вентили для пара ф/ф tмах=300оС	1	штука
8	Клапан игольчатый Ду15, латунный	1	штука
9	Конденсатоотводчик биметаллический, стальной	1	штука
10	Прерыватель вакуума	1	штука
11	Конденсатоотводчик поплавковый ф/ф	1	штука
12	Смотровое стекло ф/ф	1	штука
13	Обратный клапан фланцевый чугунный, Ру 16	1	штука
14	Запорные вентили для пара с сифонным уплотнением фланец/фланец	3	штука
15	Конденсатоотводчик поплавковый р/р	1	штука
16	Смотровое стекло, р/р	1	штука
17	Обратный клапан муфтовый чугунный, Ру 16	1	штука
18	Запорный вентиль, tмах=200оС	1	штука
19	Фильтр сетчатый 020, р/р, с магнитной вставкой Тмах=300 С	1	штука
20	Фильтр сетчатый 040, Ф/Ф, с магнитной вставкой Тмах=300 С	1	штука
21	Предохранительный клапан на пар	1	штука

КОП согласован:

Заказчик _____ Должность _____

Дата _____

Ведущий инженер ОВКВ ООО «ВЕЗА»
Прыганова Е.И.
ВЕЗА-Центр



ВНИМАНИЕ! Цена КОП действительна в течение 30 дней.

Перед оплатой уточнять сроки поставки. Предварительно 3-4 недели.

Уточнять индивидуально на дату оплаты счета!

Оплата счета является согласованием КОП.